


ホテル ○◇▲マグネタイザー取付報告

1/2


H25.7.31 マグネタイザーM2*3set 4ヶ所取付 立会者 ◇▲○工業 古田社長 (有)みのり 岡田



ホテル全景 築25年 5階建

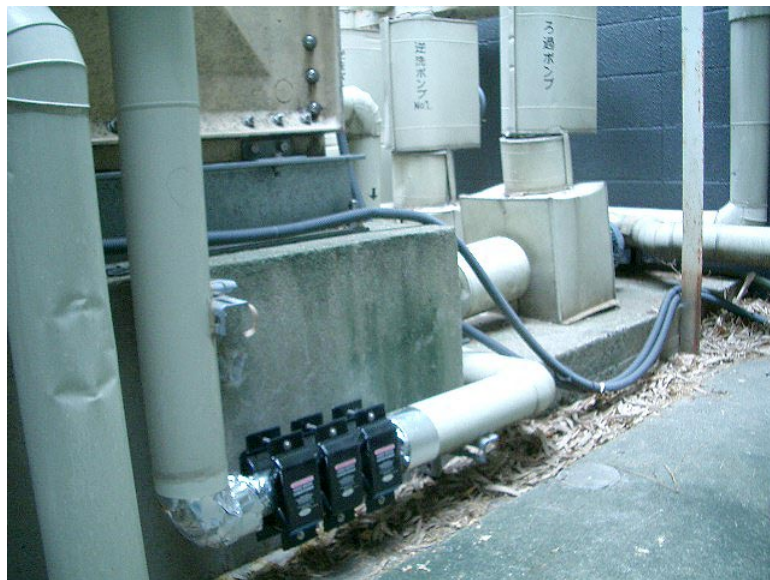

(1) 50A マグネタイザーM2*3set 取付

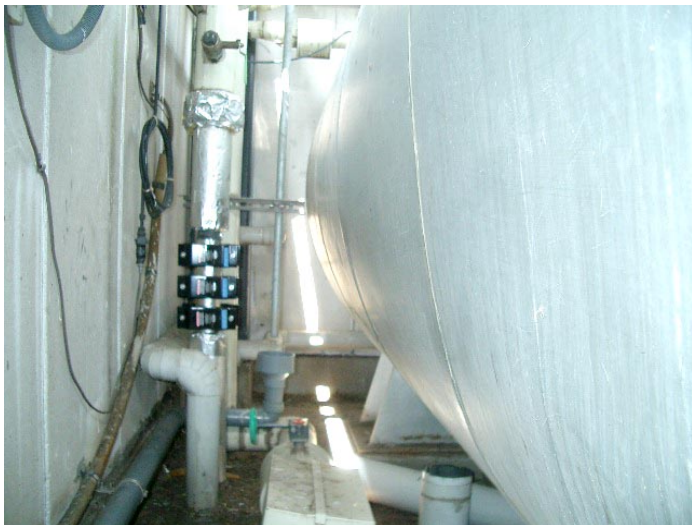

(2) 65A マグネタイザーM2*3set 取付



(3) (4) 65A マグネタイザーM2*3set*2ヶ所取付




各箇所取付後断熱カバー施工済み

ボイラー、貯湯タンク

取付目的：温水、給水配管全般の錆、スケール、シリカ、スライム等の除去及び付着防止

お願い：今までに無い変化があった時はご面倒ですがご一報お知らせ下さい。

報告者：有)みのり TEL 0568-87-3375 FAX 0568-87-3373 E-mail:info@minori.ne.jp http://www.minori.ne.jp/

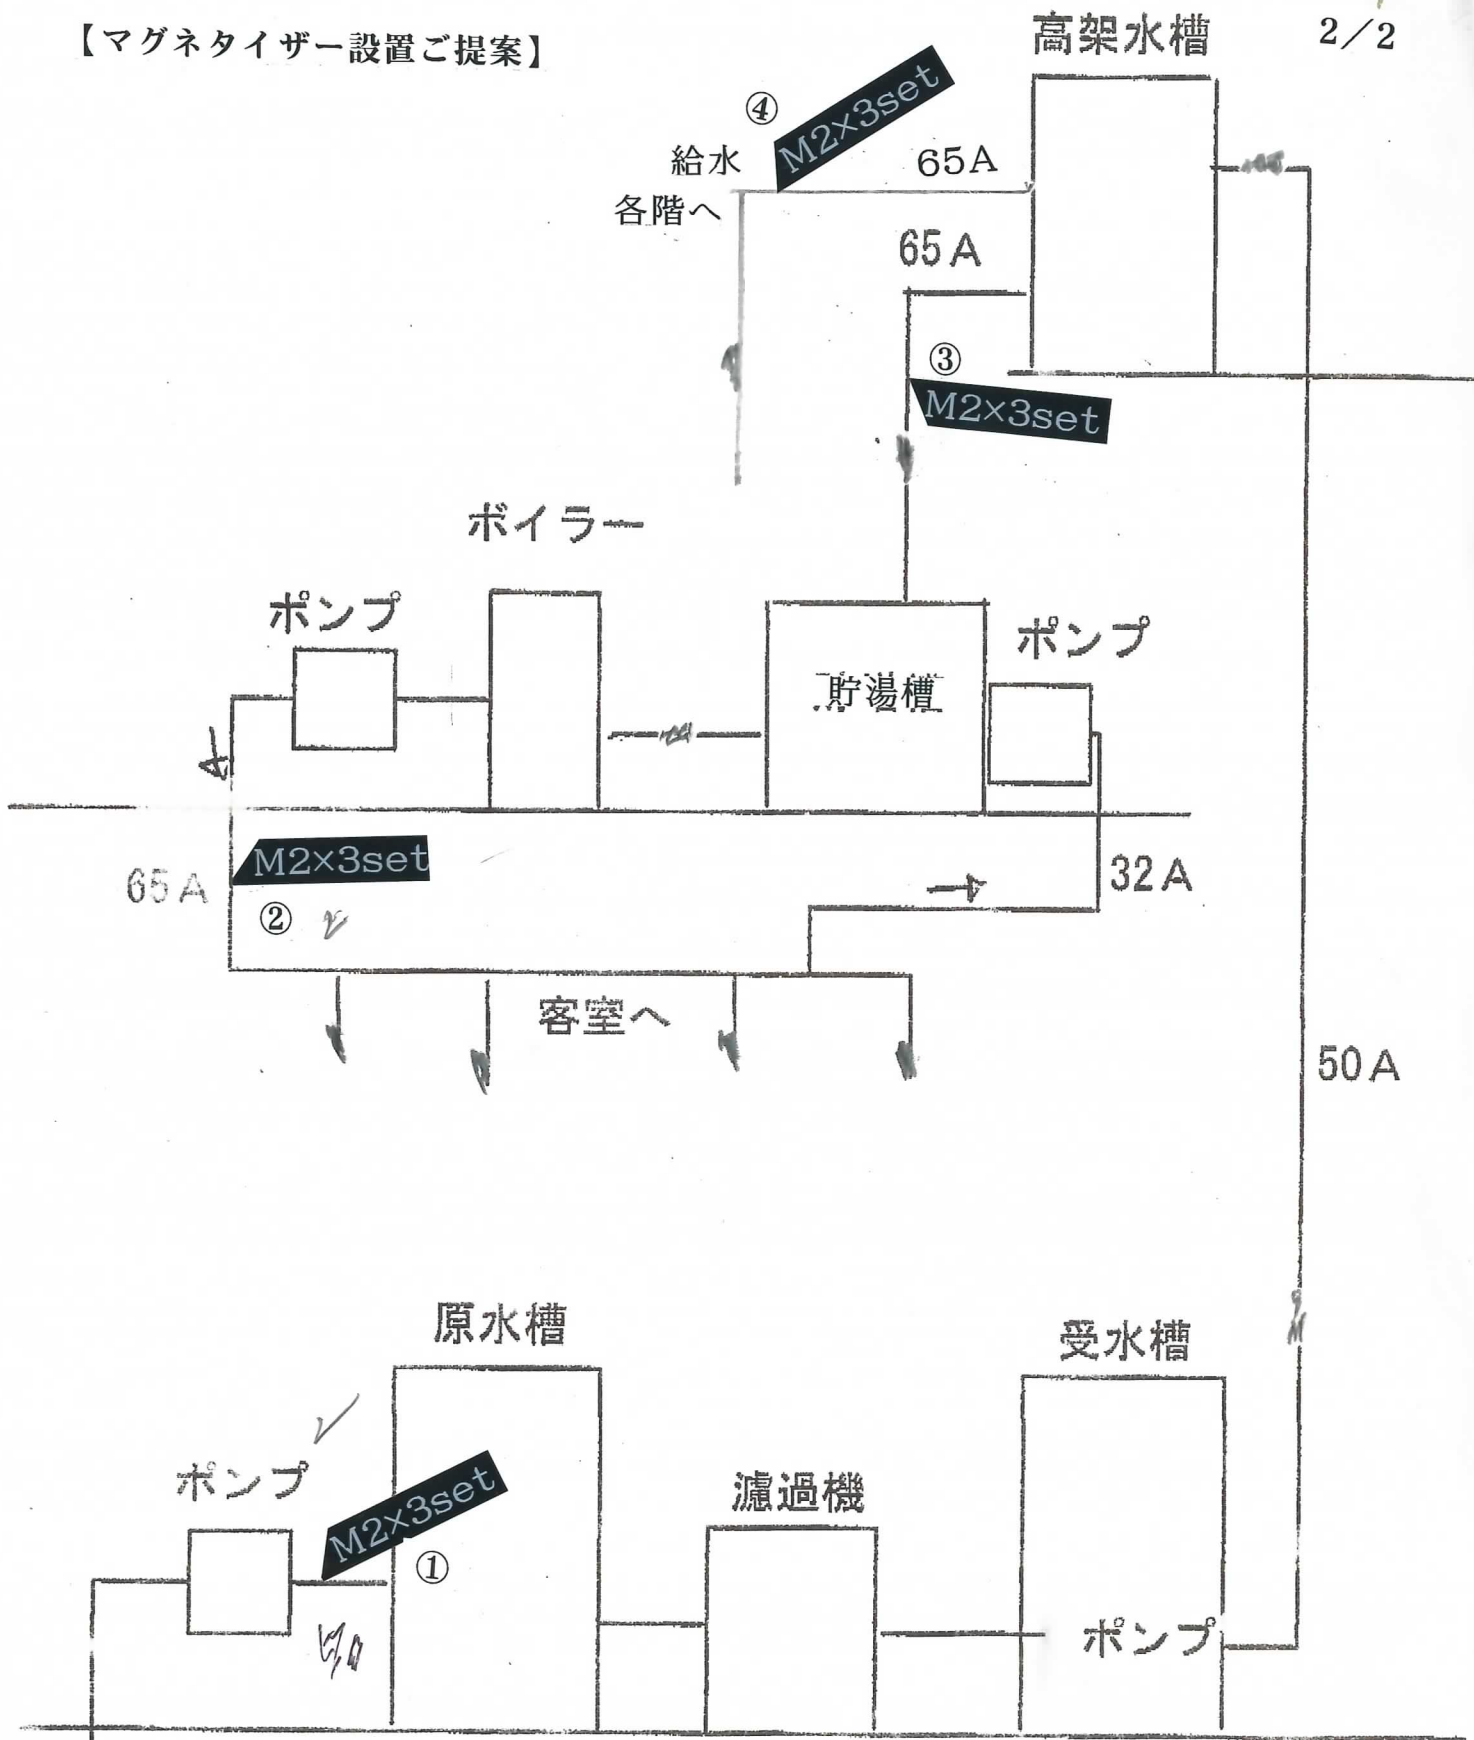

濾過機の負荷を軽減し各水槽、配管経路の錆スケール等を除去し付着しづらくします

井戸水

25.6.26

〒486-0842 愛知県春日井市六軒屋町6丁目20番地

有限会社 **ミノリ**

TEL <0568>87-3375

FAX <0568>87-3373

☎ 0120-87-3375

http://www.minori.ne.jp

