

ビル・マンション・病院・プール・浴場（赤水は水使用量によって差がありますが、概ね1ヶ月で解消しております。） お陰様で設置1, 400ヶ所突破しました！国内販売実績業界NO.1！！
 『マグネタイザー設置例』 省エネ・省メンテ・赤水対策・設備の長寿命化等マランニングコストの大幅削減にお役立て下さい！！ 日本特許第3902277号 取得




レジャービル H14.6.29 取付 赤水対策 市水取入部 40A M1-C*3set ポンプUP部 80A M3*3set 屋上 空調 C/T 回路 100A M4*3set 東京都立〇〇病院 赤水対策 H14.7.15 取付 高架水槽 送水管 50A M2*3set



〇〇教 詰め所 浴場給湯回路 50A M2-*3set H15.2.12 取付 取付約3ヶ月後へアーキャッチャーにびっくりする程スケール一杯出る ◇◇大学・高校プール100A M4*3set H14.5.10 取付 取付前 取付後 塩素臭殆どなし 透明度抜群に向上！！

浴槽、桶、座椅子、排水部ヌメリ全くなき綺麗になる


室内カラットして湿気少ない

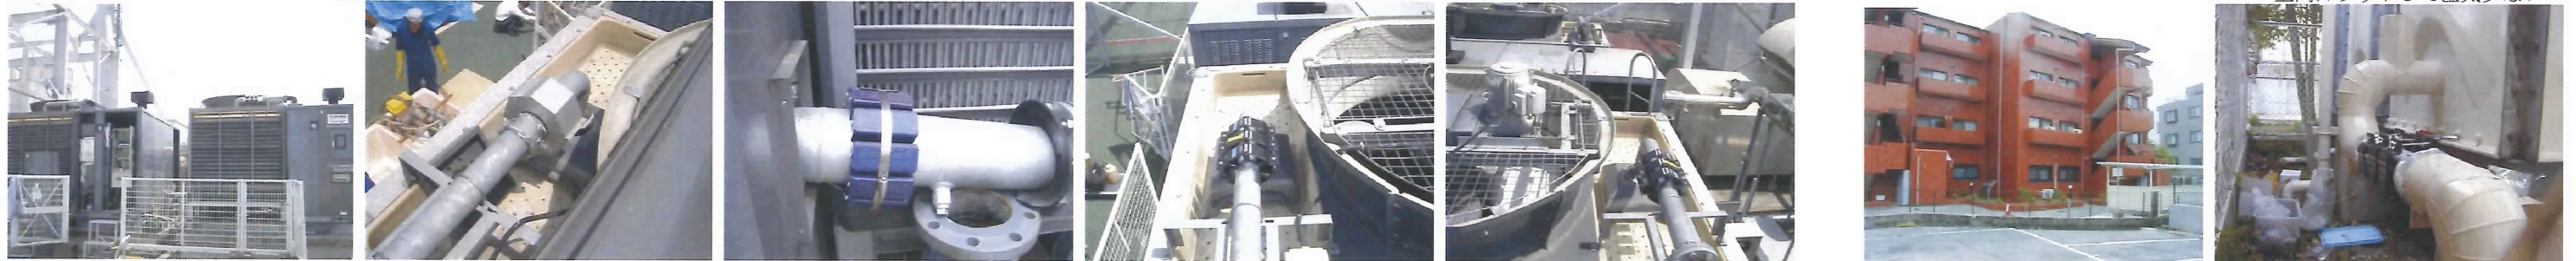

〇〇ガス 滝野川ビル 空調冷凍機回路 他社製品 80A*2ヶ所 100A*1ヶ所 1年経過するも効果なく撤去し C/T 両サイド散水部にマグネタイザーM3*3set*2ヶ所 H15.5.28 取付 マンション 赤水対策 ポンプ吐出側にマグネタイザーM1-C*3set H15.6.19 取付



ビジネスホテル 赤水対策 40A M1-C*3set H5.7.30 取付（取水部） 50A M2*3set（揚水部） 100A M4C*3set（落水部） 〇〇会社 湯の山山荘 赤水対策 H15.9.29 取付 給水管 100A M4*3set 揚水管 50A M2*3set

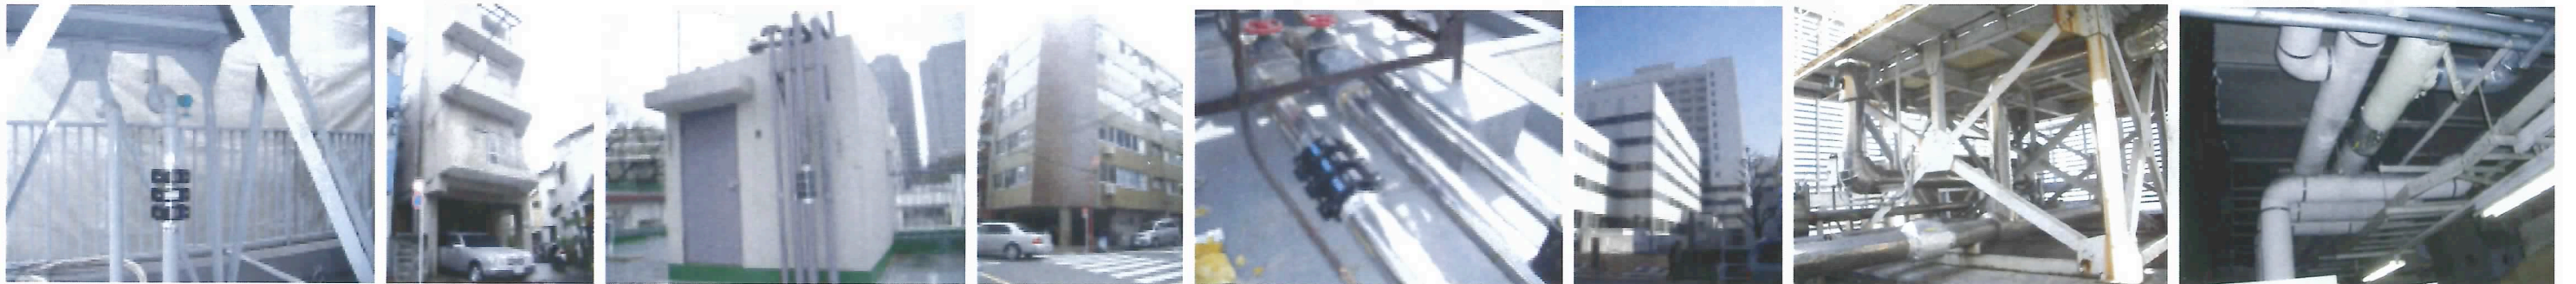

八重洲パークビル 赤水対策 M2*3set H16.3.18 取付 東京 EMハイツ赤水対策 M1-C*3set H16.3.18 取付 東京 新宿 関根ビル M3*3set H16.3.29 取付 東京都立〇〇病院 診療棟 給水管 100A M4*3set 冷温水回路 150A M6*3set H17.2.15 取付

大幅コストダウン！！ 更にお求め易くなりました。

給・排水配管、熱交換器等の加熱・冷却回路の詰まり除去及び防止に最適！！ 無断複製・転載を禁止します。（有）みのり TEL0568-87-3375 FAX0568-87-3373 E-mail:info@minori.ne.jp http://www.minori.ne.jp/